

потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – постоянно.

Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

е) ежеквартально (сентябрь, ноябрь, январь, апрель) осуществлять проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) ежедневно осуществлять периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) ежеквартально (сентябрь, ноябрь, январь, апрель) обеспечивать проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

и) ежедневный контроль по исключению (минимизированию) бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) постоянный мониторинг информационной безопасности, обеспечение защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения;

л) ежеквартально размещать на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объектах (территориях), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) ежедневный мониторинг и обеспечение на объекте (территории) исправности уличного наружного освещения;

п) осуществлять взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)

Отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Отсутствуют

(другие сведения)

- Приложение:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)..

Руководитель объекта (территории)

Саровкина
(подпись)

Саровкина Г. В.
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован

« ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С УКАЗАНИЕМ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ (ПЕРВЫЙ ЭТАЖ)

ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ПОЖАРНЫЙ КРАН

ТЕЛЕФОН

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ!

ЭЛЕКТРОШОК

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД


ЗАПАСНОЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

ПУТЬ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНИТЕ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	• АДРЕС ОБЪЕКТА • МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА • СВОЮ ФАМИЛИЮ • ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
101 112	
2	• ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ • ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ • ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ • ПРОВЕРИТЬ ГОСТИ ПО СПИСКУ
3	• ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ • ОБЕСПЕЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ДЕКУРНОЙ ЭЛЕКТРИКА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ СОХРАНИТЕ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	• АДРЕС ОБЪЕКТА • ЧТО СЛУЧИСЬ • ИМЕТЬСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ • СВОЮ ФАМИЛИЮ
101 112	
2	• ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ • ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ • ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ • ПРОВЕРИТЬ ГОСТИ ПО СПИСКУ
3	• ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ И ДЫХАНИЯ • ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ • ОБЪЕДИНИТЬ МЕСТО АВАРИИ

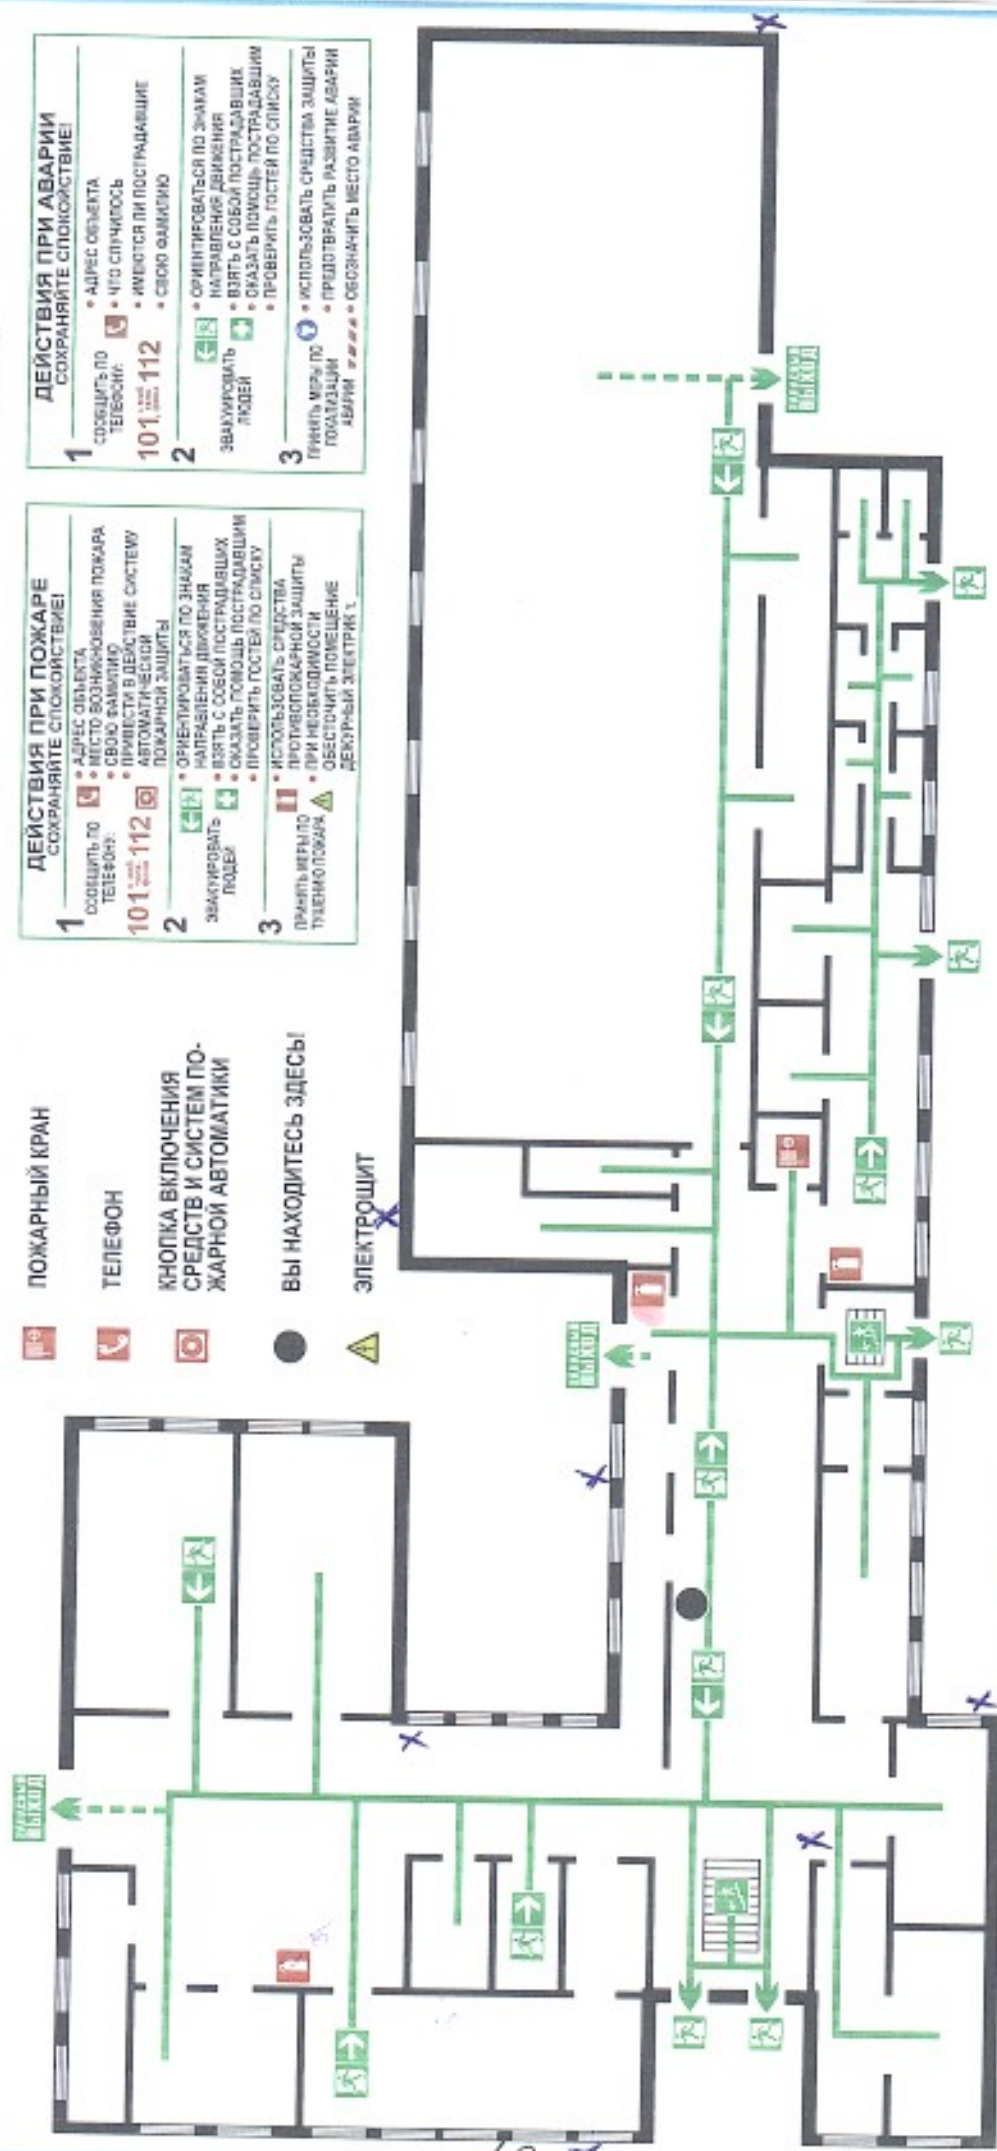

ПУТЬ К ОСНОВНОМУ
ЭВАКУАЦИОННОМУ
ВЫХОДУ

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ПОЖАРНЫЙ КРАН

ТЕЛЕФОН

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПО-
ЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ!

ЭЛЕКТРОЩИТ

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕ-
НИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ
ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

ЗАПАСНОЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ
ВЫХОД

ПУТЬ К ЗАПАСНОМУ
ЭВАКУАЦИОННОМУ
ВЫХОДУ


НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕ-
НИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ
ВЫХОДУ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
СОХРАНИТЕ СПОКОЙСТВИЕ!

1. СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ ОБЪЕКТА
ТЕЛЕФОНОМ: **101** **112**
• МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
• СВОЮ ФИЛИАЛКУ
• ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМУ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
2. ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ЭВАКУИРОВАННЫХ
• ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
ЛЮДЕЙ
• ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
• ПРОВЕРИТЬ ГОСТИЯ ПО СПИСКУ
3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
• ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ОБЕСПЕЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ
ДЕКУРНЫЙ ЭЛЕКТРИК

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
СОХРАНИТЕ СПОКОЙСТВИЕ!

1. СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ ОБЪЕКТА
ТЕЛЕФОНОМ: **101** **112**
• АДРЕС ОБЪЕКТА
• ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
• ИМЕТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ
• СВОЮ ФИЛИАЛКУ
2. ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ЭВАКУИРОВАННЫХ
• ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
ЛЮДЕЙ
• ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
• ПРОВЕРИТЬ ГОСТИЯ ПО СПИСКУ
3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО
ПОСЛЕДСТВИЯМ
АВАРИИ
• ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ
• ОБЪЕДИНИТЬ МЕСТО АВАРИИ

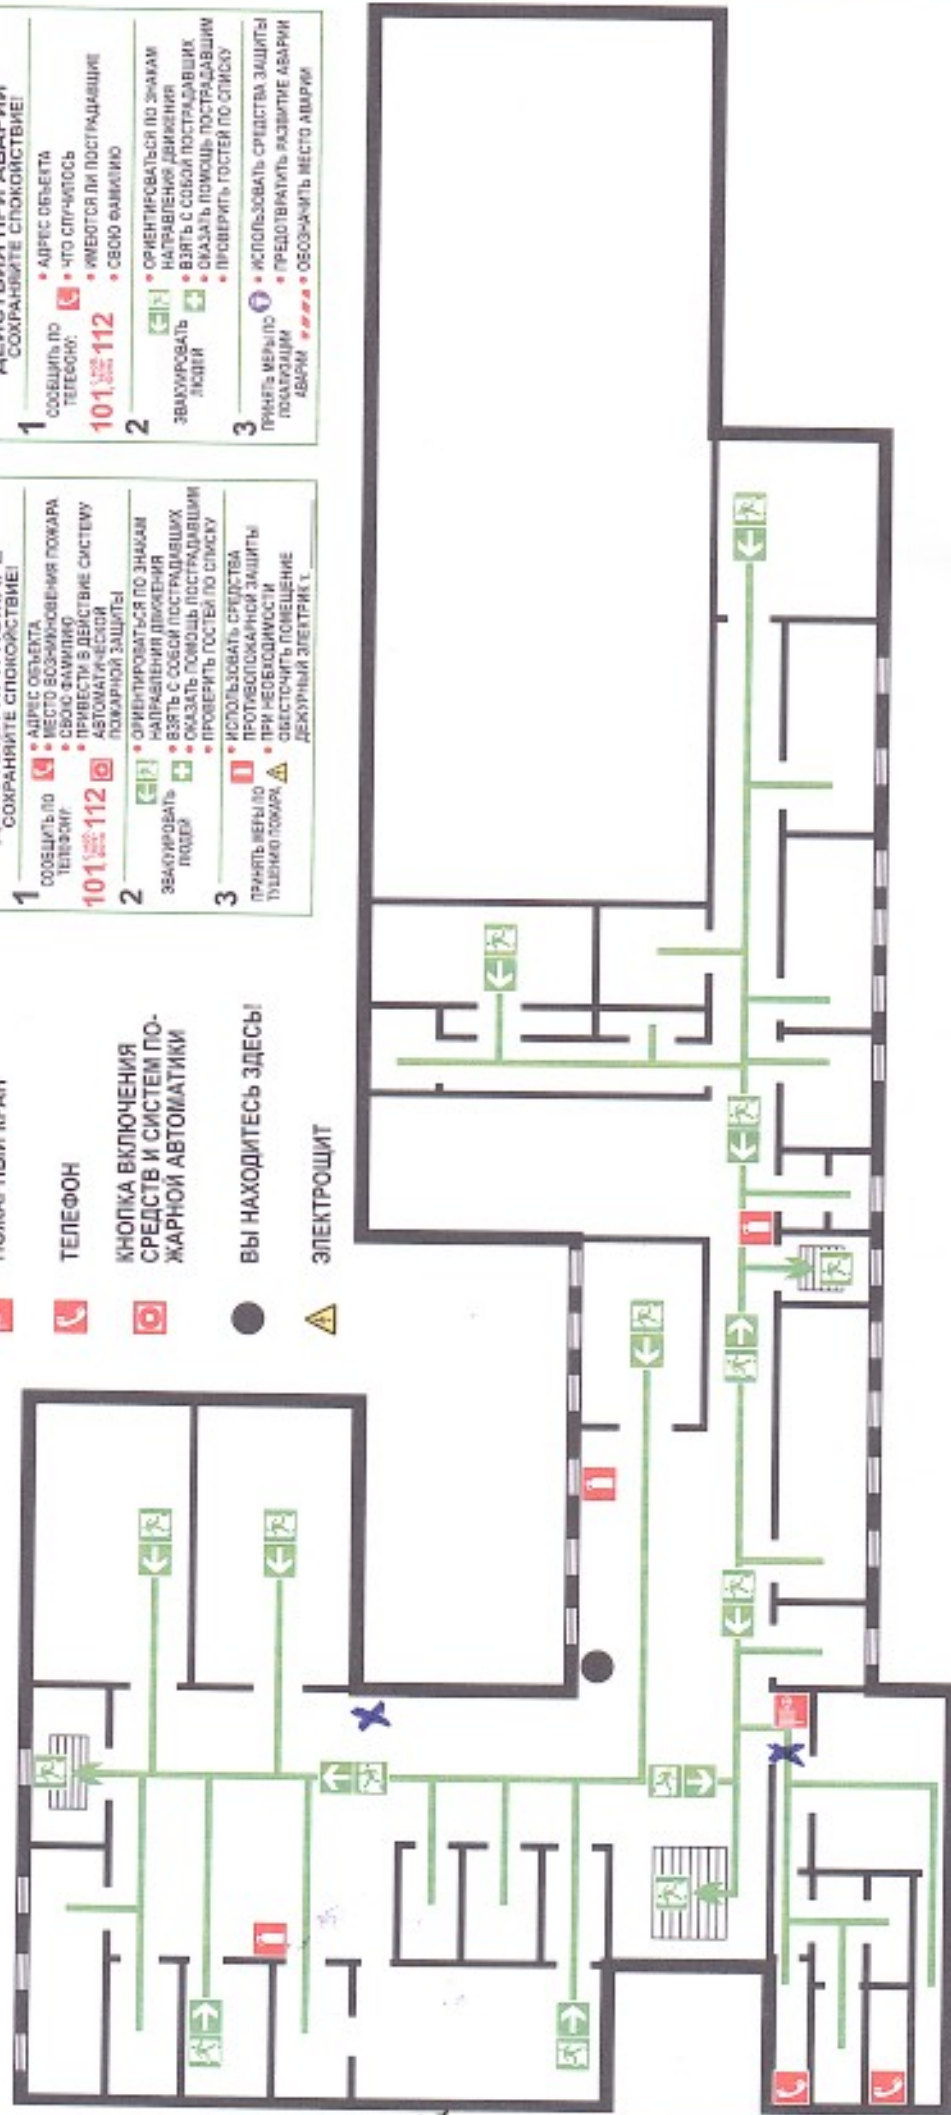

Акт обследования и категорирования
здания МБОУ «Токтарсолинская ООШ имени Д.И.Онара»,
расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Новоторьяльский район,
д. Токтарсола, ул. Центральная, д. 41

15.04.2022г

Комиссия, созданная в соответствии с постановлением администрации Новоторьяльского муниципального района от 08 апреля 2022 г. №139 «О создании комиссии по обследованию и категорированию муниципальных образовательных учреждений Новоторьяльского муниципального района Республики Марий Эл, в составе:

- Волков Д.Н. - заместитель главы Администрации Новоторьяльского муниципального района Республики Марий Эл, председатель комиссии.
- Митина Л.А. - исполняющий обязанности руководителя Отдела образования администрации Новоторьяльского муниципального района Республики Марий Эл, заместитель председателя комиссии (по согласованию).
- Петухова Н.М. - исполняющий обязанности заместителя руководителя Отдела образования администрации Новоторьяльского муниципального района Республики Марий Эл, секретарь комиссии (по согласованию).
- Ибраев В.С. Члены комиссии:
- начальник ОНД и ПР Советского и Новоторьяльского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл (по согласованию);
- Пайбаков А.В. - начальник ПЦО Новоторьяльского ОВО – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл» (по согласованию);
- Эскоскин Д.Л. - сотрудник отделения УФСБ РФ по Республике Марий Эл в пгт. Сернур (по согласованию);
- Садовина Г.В. - директор МБОУ «Токтарсолинская ООШ имени Д.И.Онара» (по согласованию).

провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Токтарсолинская основная общеобразовательная школа имени Д.И.Онара»
425440, Республика Марий Эл, Новоторьяльский район, д. Токтарсола, ул. Центральная, д.41

88363694485

toktarsolaoos@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

425440 РМЭ, Новоторьяльский район, д. Токтарсола, ул. Центральная, д.41

88363694485

toktarsolaoos@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

85.11-образование дошкольное, 85.12- образование начальное общее,

85.13-образование основное общее

(основной вид деятельности органа (организации))

1766,8 кв.м., 3180 кв.м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком от 14 сентября 1993 года и свидетельство о праве пользования
объектом недвижимости 12-МР №554187 от 27.12.2010 года
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным
участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)
Садовина Галина Валерьевна 88363694485, toktarsolaoos@yandex.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)
Садовина Галина Валерьевна, toktarsolaoos@yandex.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся
на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории) С 7-30 до 16-30
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 25 человек.

3. Количество обучающихся – 69, воспитанников - 23.

Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте
(территории) в рабочие дни – 163 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,
ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том
числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,
находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее
количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории),
занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора,
номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок
действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте
(территории).

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) и потенциально опасных
участков объекта (территории)

1.1. Потенциально опасные участки объекта

№ п/п	Наименова ние	Количество работников, обучающихс я и иных лиц, находящихся	Общая площадь (кв. метро в)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия

		на элементе (человек)			
1.	Пищеблок	36	109,7	Внесение отравляющих, токсичных, химических и иных веществ в овощи и готовую продукцию	Возможное частичное получение ожогов сотрудников в результате пожара
2.	Актный зал	40	119,4	Захват заложников, применение средств массового поражения	Отравление, получение ожогов, ранение, гибель, дестабилизация обстановки
3.	Спортзал	15	382,8	Захват заложников, применение средств массового поражения	Отравление, получение ожогов, ранение, гибель, дестабилизация обстановки
4.	Групповая	23	58,6	Захват заложников, применение средств массового поражения	Отравление, получение ожогов, ранение, гибель, дестабилизация обстановки

1.2. Перечень критических элементов объекта (территории):

№ п/п	Наименование	Количество работников обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе (чел.)	Общая площадь (кв.м.)	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Тепловой пункт	-	15	Прекращение обеспечения водой, теплом	Возможное частичное получение ожогов сотрудников в результате пожара

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через ограждение территории, калитки, ворота.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта оружие, отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства, легковоспламеняющиеся вещества

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания)
- взрывы в случае проведения террористических актов;
- захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории),
- наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие риска химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

1. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории).

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта 1766,8 кв.м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Общее количество пострадавших (единовременно)	Численность жителей населенного пункта, в котором расположен объект
		персонал объекта, обучающиеся, воспитанники	Персонал охраны	посетители		
1	Террористический акт при совершении взрыва СВУ, использованием смертника террориста (захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства)	117	0	46	163	Около 391 чел

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Отделение полиции №10 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Советский»,

адрес: 425430, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, улица Советская, 23а, телефон дежурной части 8 (83636) 9-15-07

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта Тревожное извещение по средством GSM сигнала (мобильный полицейский) выведено на ПЦО Новоторъяльского ОВО. Система видеонаблюдения в количестве 9 камер.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: **отсутствует**

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

АРИЭ отсутствует, стационарный телефон

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) **не имеется** ;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей **СФИНКС-ВМ-611Х - 1 шт;**

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

1 шт. ДЛР-250, 2 шт ЛОН(лампа накаливания) на выходах

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения монитор: **АОС E970w (Black), видеокамера купольная (внутренняя) ST – S2542 (4 шт), видеокамера уличная ST – S2541 (5 шт).**

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) ворота (закрываются на ключ) ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

6 эвакуационных выходов, 2 выезда для транспортных средств

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) **нет**

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: **имеется/ здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, предназначенной для обнаружения пожара с помощью пожарных извещателей и сообщение о месте его возникновения на приемно-контрольное устройство Сигнал-20, размещенное в фойе первого этажа слева от основного входа. Заключен контракт на обслуживание с ООО «ДОМИС» №34 от 10.01.2022 года**

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: **не имеется**

в) наличие автоматической системы пожаротушения **нет** ;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется, здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Здание оборудовано системой мониторинга автоматической пожарной сигнализации, которое выведено в подразделение 45 ПСЧ. Заключен договор на обслуживание системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации с ООО «СПМ» контракт № 433/М/ 2022 ОТ 10.01.2022 года

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Основной пульт управления находится на вахте первых этажей объекта.

Первичные средства пожаротушения: 11 шт.

Огнетушитель порошковый ОП -4 (3) АВСЕ №16 (ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПК -1)
Огнетушитель порошковый ОП -4 (3) АВСЕ №12 (ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПК -2)
Огнетушитель порошковый ОП -4 (3) АВСЕ №7 (спортзал ПК -3)
Огнетушитель порошковый ОП -4 (3) АВСЕ №6 (столовая ПК -4)
Огнетушитель порошковый ОП -4 (3) АВСЕ №5 (второй ЭТАЖ ПК -5)
Огнетушитель порошковый ОП -4 (3) АВСЕ №4 (второй ЭТАЖ ПК -6)
Огнетушитель порошковый ОП -4 (3) АВСЕ №3 (ПЕРВЫЙ ЭТАЖ пожарный щит ПК -7)
Огнетушитель порошковый ОП -4 (3) АВСЕ №2 (мастерская ПК -8)
Огнетушитель углекислотный ОП -4 (5) №1 (кабинет физики второй этаж ПК -9)
Огнетушитель углекислотный ОУ -3 №1 (кабинет химии второй этаж ПК -10)
Огнетушитель углекислотный ОУ -3 №15 (кабинет информатики 2 этаж ПК -11)

VIII. Выводы и рекомендации

Вывод: На основании постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (ред. 05.03.2022) присвоить объекту (территории) МБОУ «Токтарсолинская ООШ имени Д.И.Онара», **четвертую категорию.**

Существующая система охраны и физической защиты (объекта) территории не обеспечивает достаточную защищенность объекта от угроз акта незаконного вмешательства.

Рекомендации: В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) осуществлять следующие мероприятия:

а) ежегодно до начала учебного года назначить должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) ежегодно до начала учебного года своевременно актуализировать при изменении разработанные планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) постоянно обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;

г) постоянно обеспечить поддержание в исправном состоянии систему передачи тревожных сообщений в ПЦО Новоторъяльского ОВО – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл»;

д) Оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – постоянно.

Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте

(территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

е) ежеквартально (сентябрь, ноябрь, январь, апрель) осуществлять проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) ежедневно осуществлять периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) ежеквартально (сентябрь, ноябрь, январь, апрель) обеспечивать проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

и) ежедневный контроль по исключению (минимизированию) бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) постоянный мониторинг информационной безопасности, обеспечение защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения;

л) ежеквартально размещать на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объектах (территориях), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) ежедневный мониторинг и обеспечение на объекте (территории) исправности уличного наружного освещения;

н) осуществлять взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Волков Д.Н.



Митина Л.А.



Петухова Н.М.



Ибраев В.С.



Пайбаков А.В.



Эскоскин Д.Л.



Садовина Г.В.



Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

19 (Десятидевять) листов

Директор Муниципального бюджетного

образовательного учреждения «Гоктарсолтинская

основная общеобразовательная школа имени Д.И.Ондара»:

Садовина Г.В. Садовина Г.В. 09.09.2019



[Handwritten signature]