

Россий Федераций
Звенигово муниципал район
район Марий Эл Республик
Шоленгер "Родничок" йочасад
муниципал школ деч ончычсо
туныктымонеж



Школ ур., 30-ше
Шоленгер, Звенигово район,
Марий Эл Республик, 425070

Российская Федерация
Звениговский муниципальный
Республики Марий Эл
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Шелангерский детский сад
"Родничок"

ул. Школьная, д.30,
п.Шелангер, Звениговский район,
Республика Марий Эл, 425070

Тел.\факс 8(83645) 6-62-01, e-mail: Rodnichok-201@mail.ru; shelan.ds@mari-el.gov.ru

Исх. 04.09.2024г. № 28

В территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл
в Волжском районе,
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Ленина, д. 51
Чекурову А.Г.

Ответ на предписание

Во исполнение предписания «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от «15» августа 2024 год акта № 159 были устранены в обозначенные сроки до 04.09.2024г. нарушения СанПиН:

1. Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, а именно: в младшей группе «Росинка» в игровой комнате, в средней группе «Полянка» в раздевальной комнате используются по одной перегоревшей лампе, в подготовительной группе «Бережок» в раздевальной комнате используются две перегоревшие лампы, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», были устранены следующие нарушения:

- Была произведена замена одной перегоревшей лампы дежурного освещения в игровой комнате младшей группы «Росинки»;
- Была произведена замена одной перегоревшей лампы дежурного освещения в раздевальной комнате средней группы «Полянка»;

- Была произведена замена двух перегоревших ламп дежурного освещения в раздевальной комнате подготовительной группы «Бережок»; (Приложение 1)

2. На пищеблоке холодильник для хранения рыбы, холодильник для хранения масла не оборудованы контрольным термометром, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ст. 17, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», были устранены следующие нарушения:

- На пищеблоке был оборудован контрольным термометром холодильник для хранения рыбы;

- На пищеблоке был оборудован контрольным термометром холодильник для хранения масла. (Приложение2)

Заведующий МДОУ


Шелангерский детский сад «Родничок»




 Бикулова Т.В.



Освещение раздевальной комнаты
подготовительной группы «Бережок»

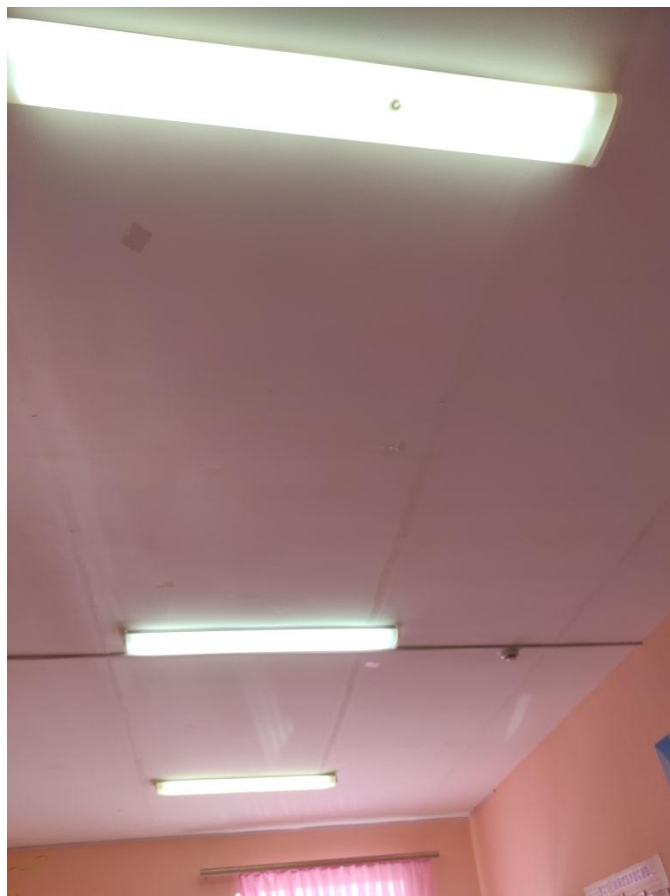

Освещение раздевальной комнаты
средней группы «Полянка»

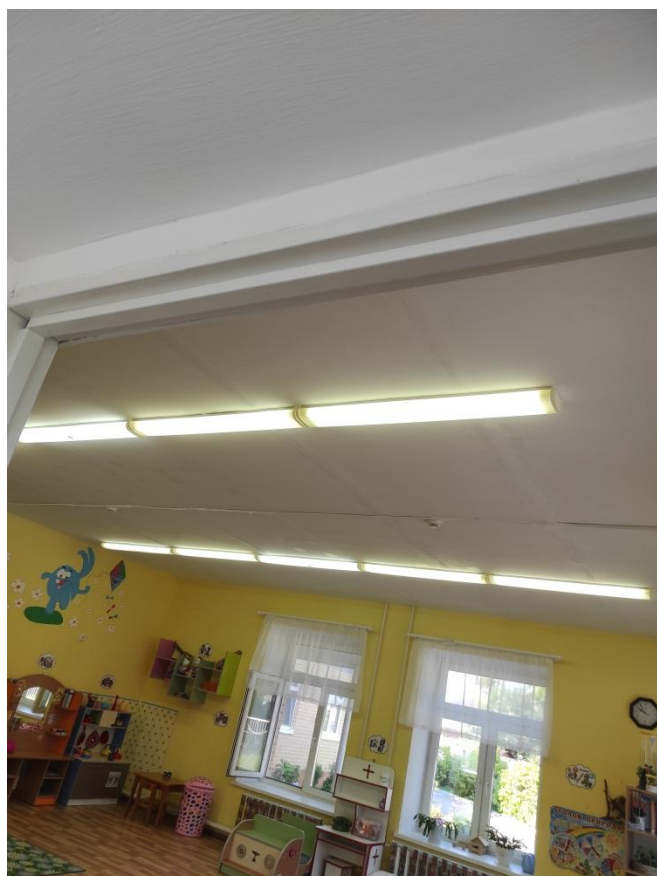

Освещение игровой комнаты младшей
группы «Росинки»



Контрольный термометр холодильника
для хранения рыбы



Контрольный термометр холодильника
для хранения масла