



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu\_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова д. 107,  
тел./факс (8362) 69-02-58, 69-02-13, 69-02-12

**ПРЕДПИСАНИЕ № 44/1 /1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Республики Марий Эл «Торгово технологический колледж»  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)  
в лице директора Венедиктовой Татьяны Аркадьевны

во исполнение распоряжения начальника ОНД ГО «Город Йошкар-Ола» подполковника внутренней службы Михеева Александра Сергеевича от «01» февраля 2016 года №44, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.02.2016 г. по 29.02.2016г. заместителем начальника ОНД ГО «Город Йошкар-Ола» подполковником внутренней службы Лосевым Алексеем Николаевичем, проведена плановая проверка здания Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Марий Эл «Торгово технологический колледж» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 62-А совместно с заместителем директора по АХЧ Пановой Лидией Ильдусовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Двери выходов в лестничную клетку не имеют приспособлений для самозакрывания	П.6.18 СНИП 21-01-97* (П.4.2.7 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	01.10.2016	

2	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	01.10.2016	
3	На 1 этаже в тренерских комнатах установлены только по 1 пожарному извещателю	п.2.ч.1 ст.6, ч.1, ч.10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.2. СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (п.12.16 НПБ 88-2001)	01.10.2016	
4	Выход на чердак предусмотрен не через противопожарный люк 2 –го типа размером не менее 0,6 м X 0,8 м	П.8.4* СНиП 21-01-97*	01.10.2016	
5	В общественном здании на каждом этаже размещается менее 2 ручных огнетушителей (фактически 1огнетушитель ОП-4) на этаж	п. 468 Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	01.10.2016	
6	При эксплуатации эвакуационных путей, в лестничной клетке 1 этажа установлена дополнительная решетка, препятствующая свободной эвакуации людей	п.п «а» п. 36 Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	01.10.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД ГО «Город Йошкар-Ола»  
подполковник вн. службы Лосев А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

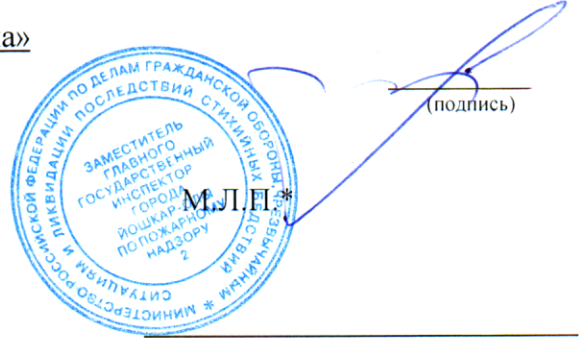

(подпись)

"29" февраля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

*А.Н.*  
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » *февраль* 2016 г.